


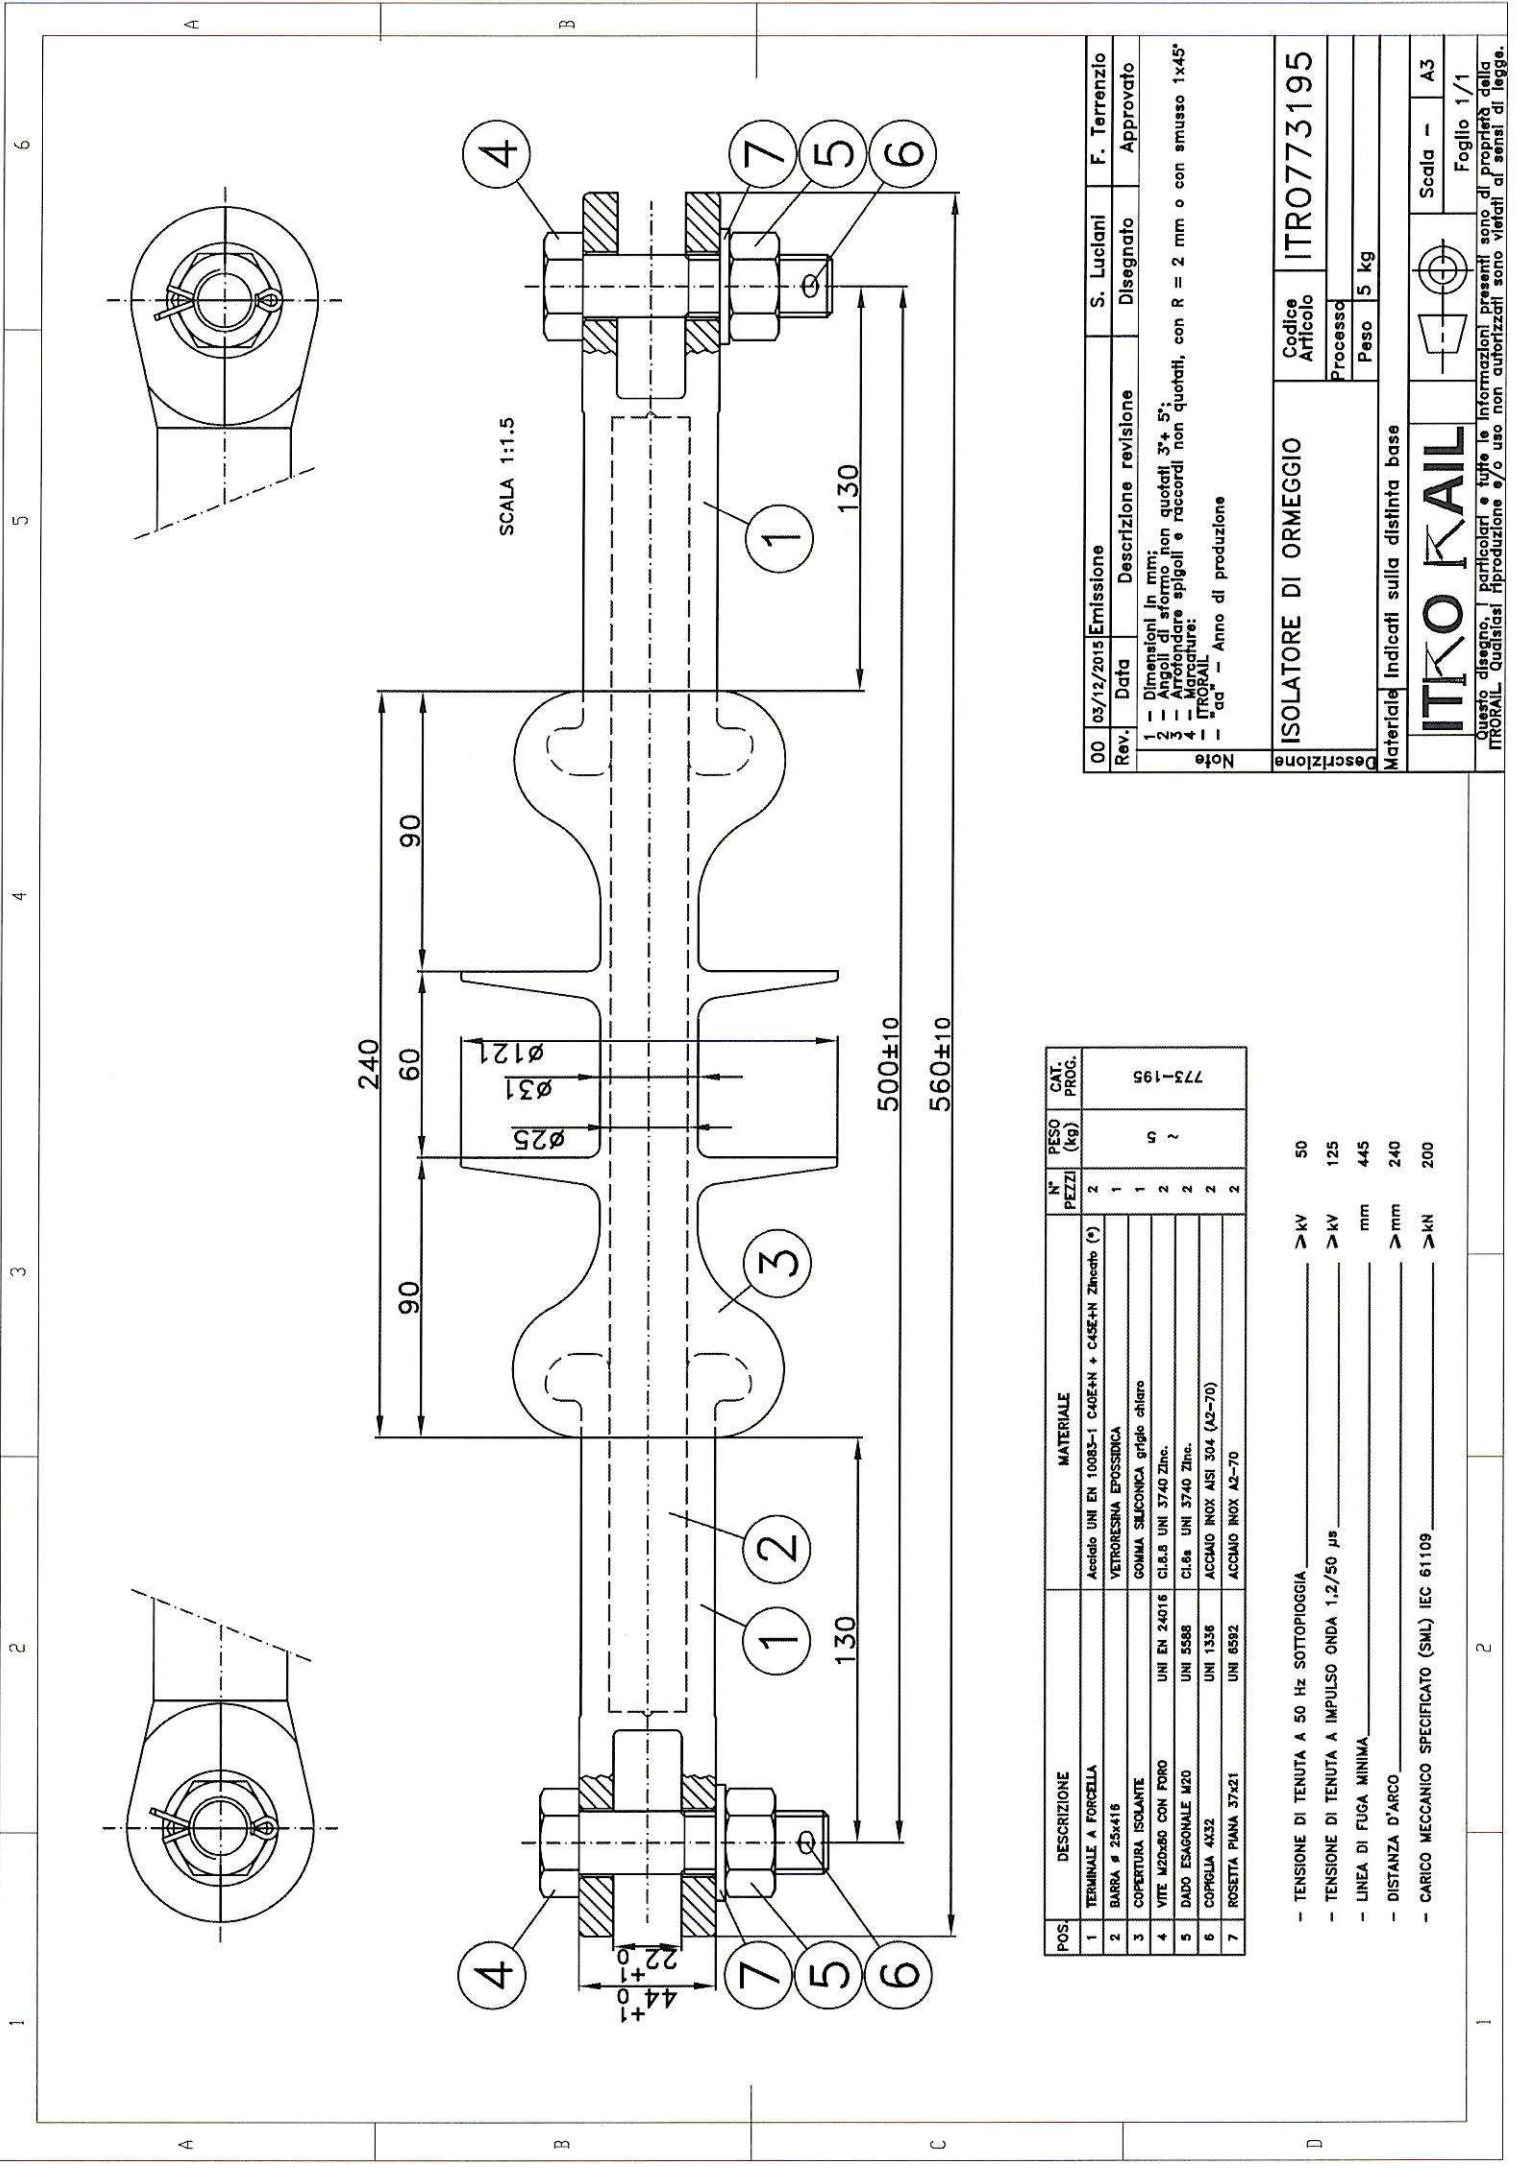

POS.	DESCRIZIONE	MATERIALE	N° PEZZI	PESO (kg)	CAT. PROG.
1	TERMINALE A FORCELLA	Acciaio UNI EN 10083-1 C40E+N + C45E+N Zincato (*)	2		
2	BARRA Ø 25x416	VETRORESINA EPOSSIDICA	1		
3	COPERTURA ISOLANTE	GOMMA SILICONICA grigio chiaro	1		
4	VITE M20x80 CON FORO	UNI EN 24016	2		
5	DADO ESAGONALE M20	UNI 5588	2		
6	COPRILA X32	UNI 1356	2		
7	ROSETTA PIANA 37x21	UNI 6592	2		

- TENSIONE DI TENUTA A 50 Hz SOTTOPIOGGIA _____ > kV 50
- TENSIONE DI TENUTA A IMPULSO ONDA 1,2/50 µs _____ > kV 125
- LINEA DI FUGA MINIMA _____ mm 445
- DISTANZA D'ARCO _____ > mm 240
- CARICO MECCANICO SPECIFICATO (SML) IEC 61109 _____ > kN 200

00	03/12/2015	Emissione		S. Luciani	F. Terrenzio
Rev.	Data	Descrizione revisione		Disegnato	Approvato
1		Dimensioni in mm;			
2		- Angoli di sforno non quotati 3°-5°;			
3		- Arrotondare spigoli e raccordi non quotati, con R = 2 mm o con smusso 1x45°;			
4		- Modifiche:			
5		ITRO RAIL			
6		- ca - Anno di produzione			
Note					
Descrizione		ISOLATORE DI ORMEGGIO		Codice Articolo	ITRO773195
				Processo	
				Peso	5 kg
Materiali Indicati sulla distinta base					
ITRO RAIL				Scala - A3	
				Foglio 1/1	
Questo disegno, i particolari e tutte le informazioni presenti sono di proprietà della ITRO RAIL. Qualsiasi riproduzione e/o uso non autorizzati sono vietati al sensi di legge.					