



1 2 3 4 5 6

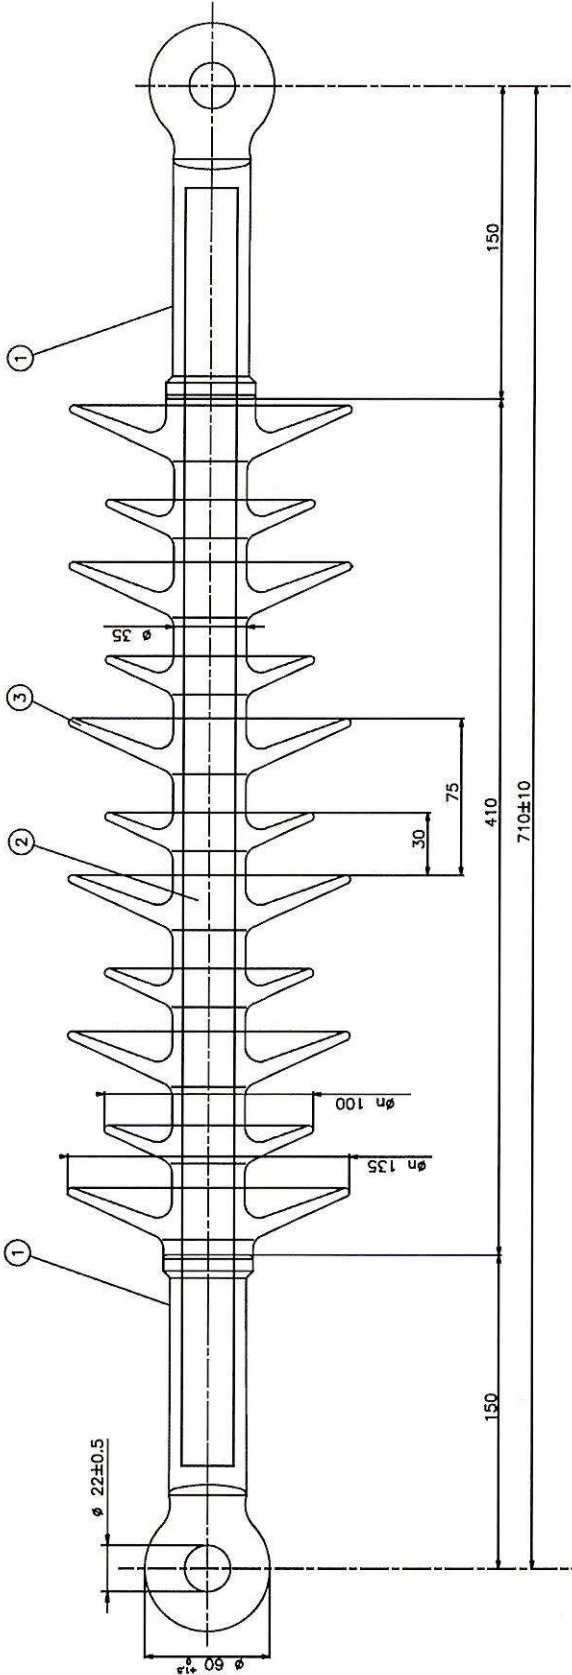

DISEGNO RFI: E64786 & E72230
 CATEGORICO/PROGRESSIVO: 902/119 & 901/762

- TENSIONE DI TENUTA A 50 Hz SOTTOPIOGGIA _____ kV 125
- TENSIONE DI TENUTA AD IMPULSO ONDA 1,2/50 _____ kV 250
- LINEA DI FUGA _____ mm 1250
- DISTANZA D'ARCO _____ mm 475
- CARICO MECCANICO SPECIFICATO (CMS)-CEI 1109 _____ kN 200

01	03/12/2015	Esistenza		Zuppi	F. Terrenzo
Rev.	Data	Descrizione	revisione	Disegnato	Approvato
Note 1 - Dimensioni in mm 2 - Angoli di storno non quotati (3+ S) 3 - Accoppiare spigoli e raccordi non quotati con R = 2 mm o con smusso 1x45° 4 - Materiali: - ITRORAIL - 100° - Arno di produzione					
Descrizione ISOLATORE DI ORMEGGIO OCCHIOLO - OCCHIOLO PER LINEA DI TRAZIONE 3 / 25 kV		Codice Articolo ITR0E64786		Processo Assemblaggio	
Materiale Indicati sulla destra base		Peso		Scala 1:1 Foglio 1/1	
Questo disegno, i particolari e tutte le informazioni presenti sono di proprietà della ITRORAIL. Qualsiasi riproduzione e/o uso non autorizzati sono vietati di legge.					